


# Sundolitt

## Brødr. Sunde as

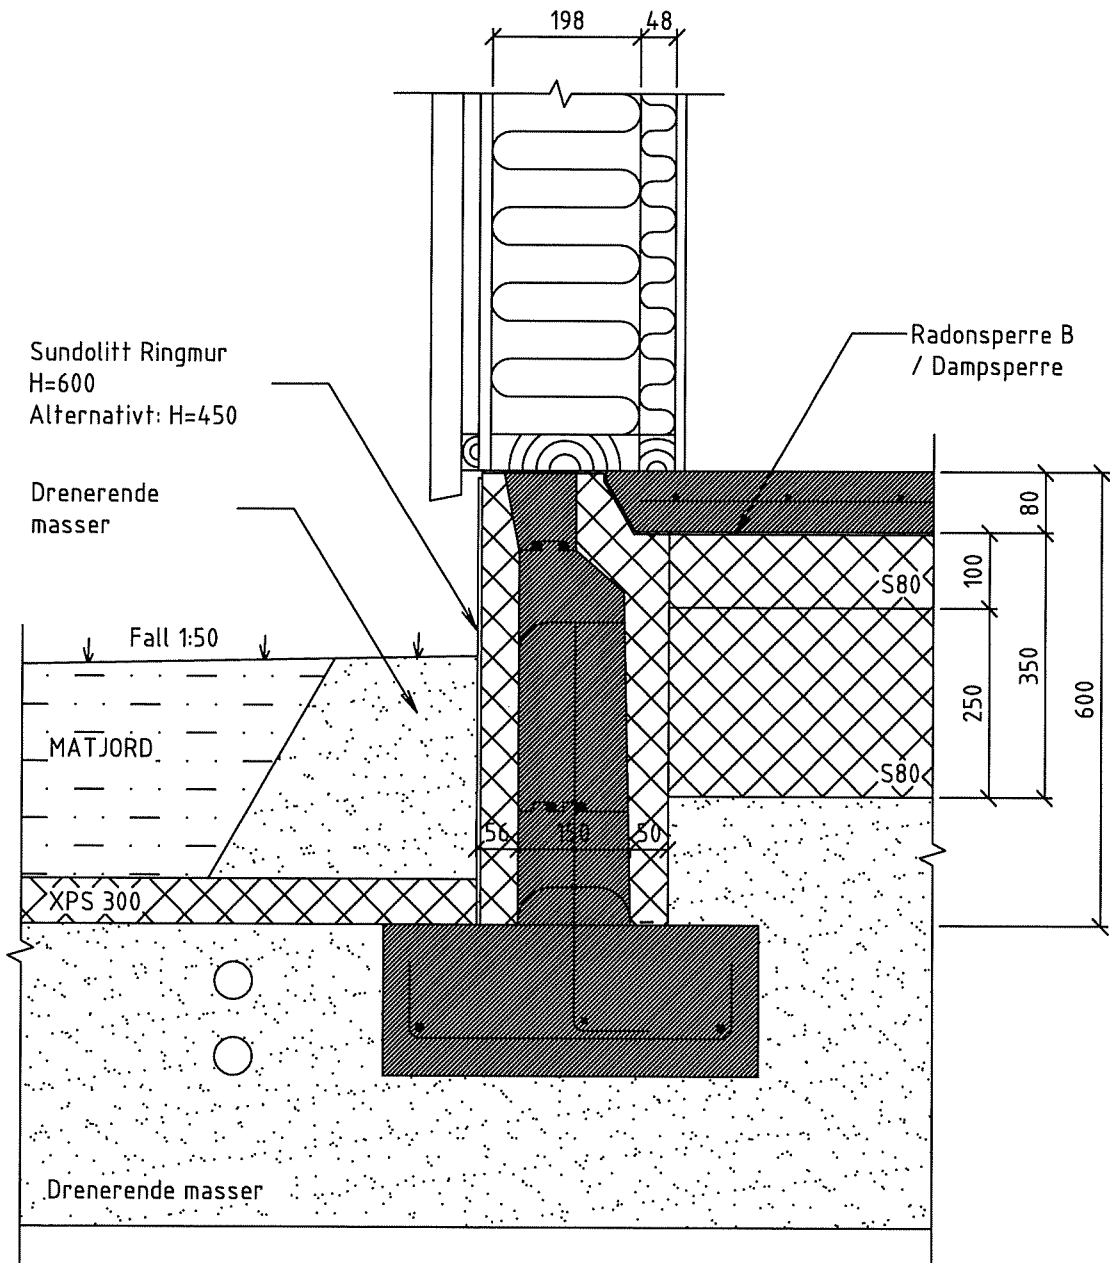

Se: 101-3 for referanser / tekst / detaljer

TEGNING : Sundolitt Ringmur  
Ringmur på såle / 198+48 mm vegg / Radonsperre-B

DETALJ NR.: 101-1

UTGITT : 21.09.01  
REVIDERT : 22.04.20

MÅLBSTOKK 1:10

TEGNET : BH


**BYGGKONSULT AS**

RÅDGIVENDE INGENIØR I BYGGTEKNIKK  
Sluppenveien 12 B, 7037 Trondheim, Tlf 73 82 40 70  
www.byggkonsultas.no



# Sundolitt

## Brødr. Sunde as

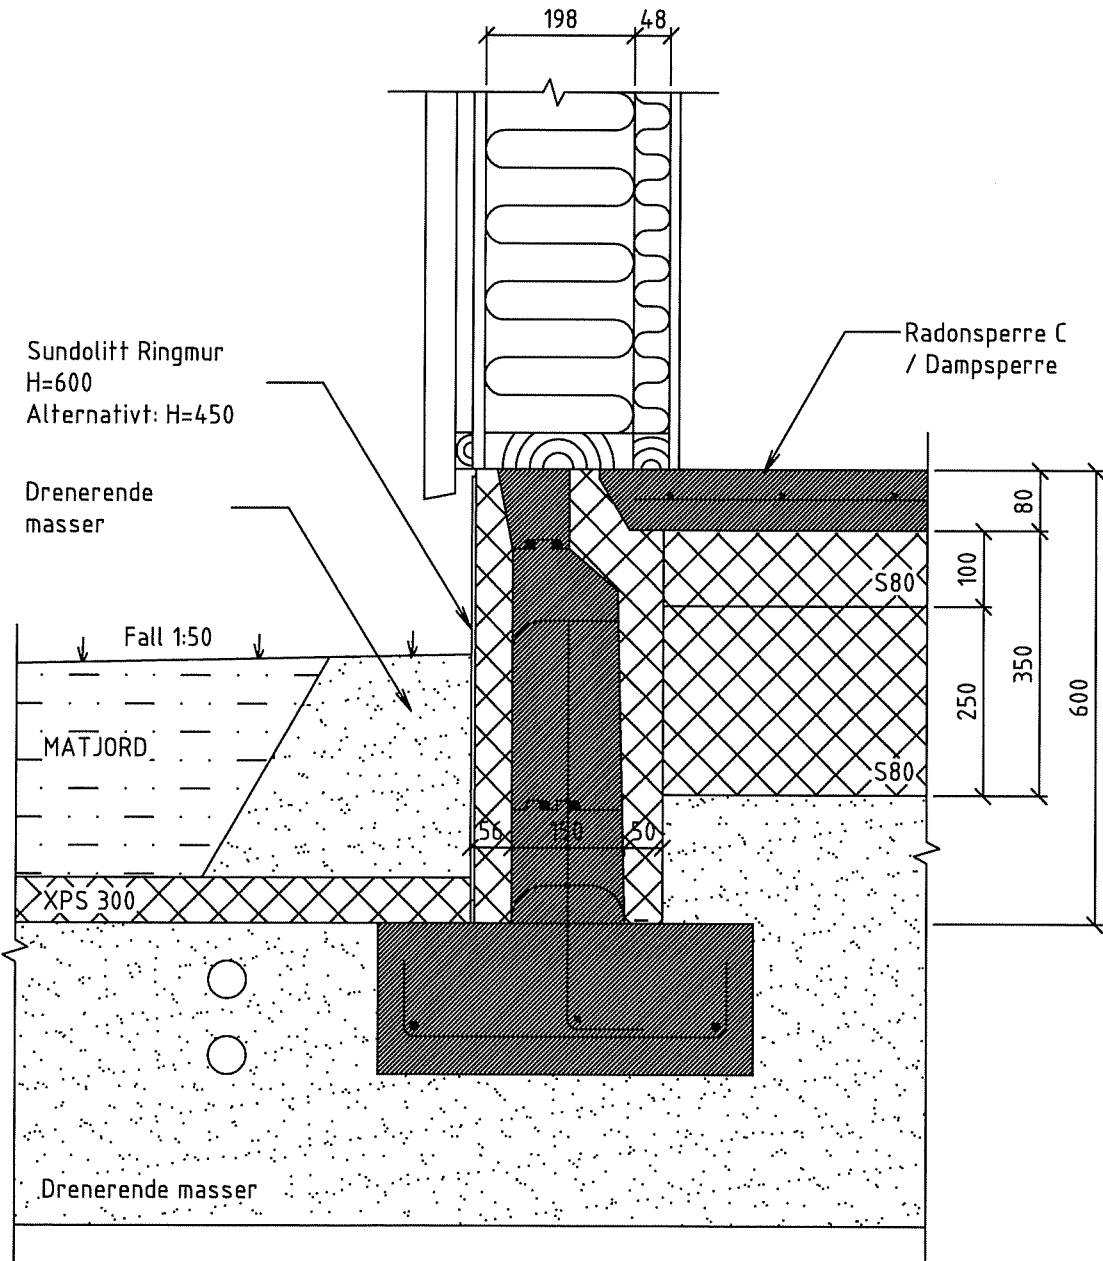

Se: 101-3 for  
referanser /  
tekst / detaljer

TEGNING : Sundolitt Ringmur  
Ringmur på såle / 198+48 mm vegg / Radonsperre-C

DETALJ NR.:  
101-2

UTGITT : 21.09.01  
REVIDERT : 22.04.20

MÅLBSTOKK  
1 : 10

TEGNET : **BH**

**BYGGKONSULT AS**

RÅDGIVENDE INGENIØR I BYGGTEKNIKK  
Sluppenveien 12 B, 7037 Trondheim, Tlf 73 82 40 70  
www.byggkonsultas.no



# Sundolitt

## Brødr. Sunde as

### Armering :

Armeringskvalitet : B500NC

#### Horisontalarmering :

2  $\varnothing$ 12 legges både i ok og uk  
Armeringen føres og forankres rundt hjørner.  
Det forankres med  $\varnothing$ 12 vinkeljern.

#### Vertikalarmering :

Vertikalarmering er vanligvis ikke nødvendig ,  
men behovet skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

### Betong :

Ringmur, fundament: Bestandighetsklasse M60, Betongkvalitet B30  
Dmax = 16, 25% pukkreduksjon, Synk 16-18

### Isolasjon :

Nødvendig isolasjonsmengde bestemmes iht detaljer  
i Sintef Byggforskserien.

Det må isoleres med minimum 350 mm BPS S80 eller 300 mm  
BPS C80 i gulvet for å klare kravet i TØK 17.  
Krav: Konstruksjonen inkludert kuldebro:  $U=0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$

### Yttervegg:

Detaljen kan også brukes med 148 + 48 mm bindingsverksvegg

### Referanser :

www.sundolitt.no  
Sundolitt Produktkatal og  
Teknisk Godkjenning Nr. 2295

### Ansvarsrett - Prosjektering

Detaljen og konstruksjonen skal  
godkjennes av ansvarlig bygge-  
teknisk rådgiver i hvert tilfelle.

### Spesielle konstruksjoner :

Dersom det er spesielle og/eller  
store belastninger, store  
utsparinger eller andre avvik fra  
forutsetningene skal konstruk-  
sjonen beregnes spesielt

TEGNING : Sundolitt Ringmur  
Ringmur på såle / 198+48 mm vegg / Radonsperre

DETALJ NR.:

101-3

UTGITT : 21.09.01

REVIDERT : 22.04.20

MÅLBSTOKK

1 : 10

TEGNET : **BH**

**BYGGKONSULT AS**

RÅDGIVENDE INGENIØR I BYGGTEKNIKK  
Sluppenveien 12 B, 7037 Trondheim, Tlf 73 82 40 70  
www.byggkonsultas.no

